


7112GN-UP1 電線接続方法


電線接続側

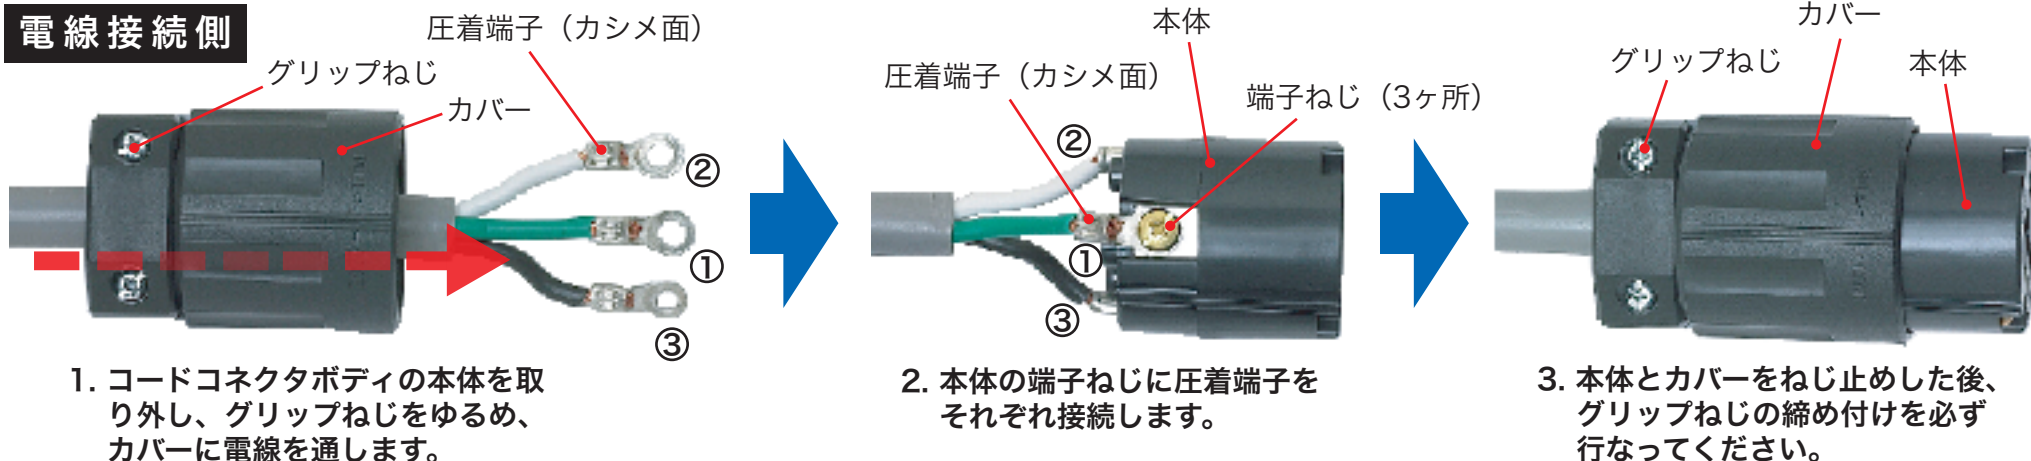


■コードコネクタボディ (別売)

- 【NEMA L5-15 準拠品 (F)】 型番：3114N-L5 ￥790
- 【NEMA L5-20 準拠品 (F)】 型番：3214N-L5 ￥1,100
- 【NEMA L5-30 準拠品 (F)】 型番：3314N-L5 ￥1,890

	極配置	極性表示	電線色相
①	接地極	⊕	緑色
②	接地側極	N	白色
③	電圧極	無印	黒色

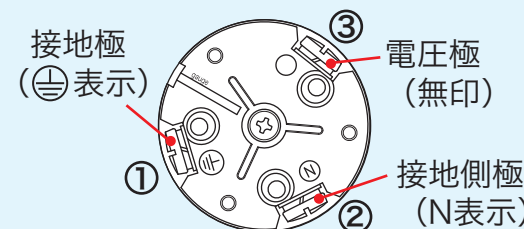

電源側

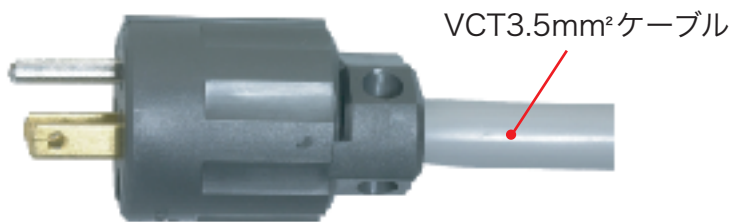

【ご使用の際のご注意】

電源側のプラグの定格が接地形2P 15A 125Vのため、使用时は必ず**15A以下**でご使用ください。

■安全にご使用いただくために

1. 他の接続器へ接続する場合、必ず極配置の表示を確認し、正しく接続してください。誤って接続した場合、機器等に支障が生じることがあります。
2. 端子ねじ、及びグリップの締め付けは必ず行なってください。ねじの締め付けに不備があると発熱等の発生原因となり、機器等に支障が生じることがあります。
3. 端子ねじの締め付けトルクは、ねじの仕様によって異なります。下記をご参考に、適正な締め付けトルクでねじの締め付けを行なってください。

M4 端子ねじ：1.2N・m (12.2kgf・cm)
M4.5 端子ねじ：1.5N・m (15.3kgf・cm)