


訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
04.12.20	アウトレット連結板仕様変更	本	07.2.6	ラベル合計15A()追記	本
05.9.1	ねじ頭土から+に変更	新井	07.11.14	アウトレット組込部寸法変更	本
06.5.12	適合性受理に伴うラベル表示変更	本	'11.2.9	アウトレット個数、ブラケット形状修正	三浦

お客様用図面

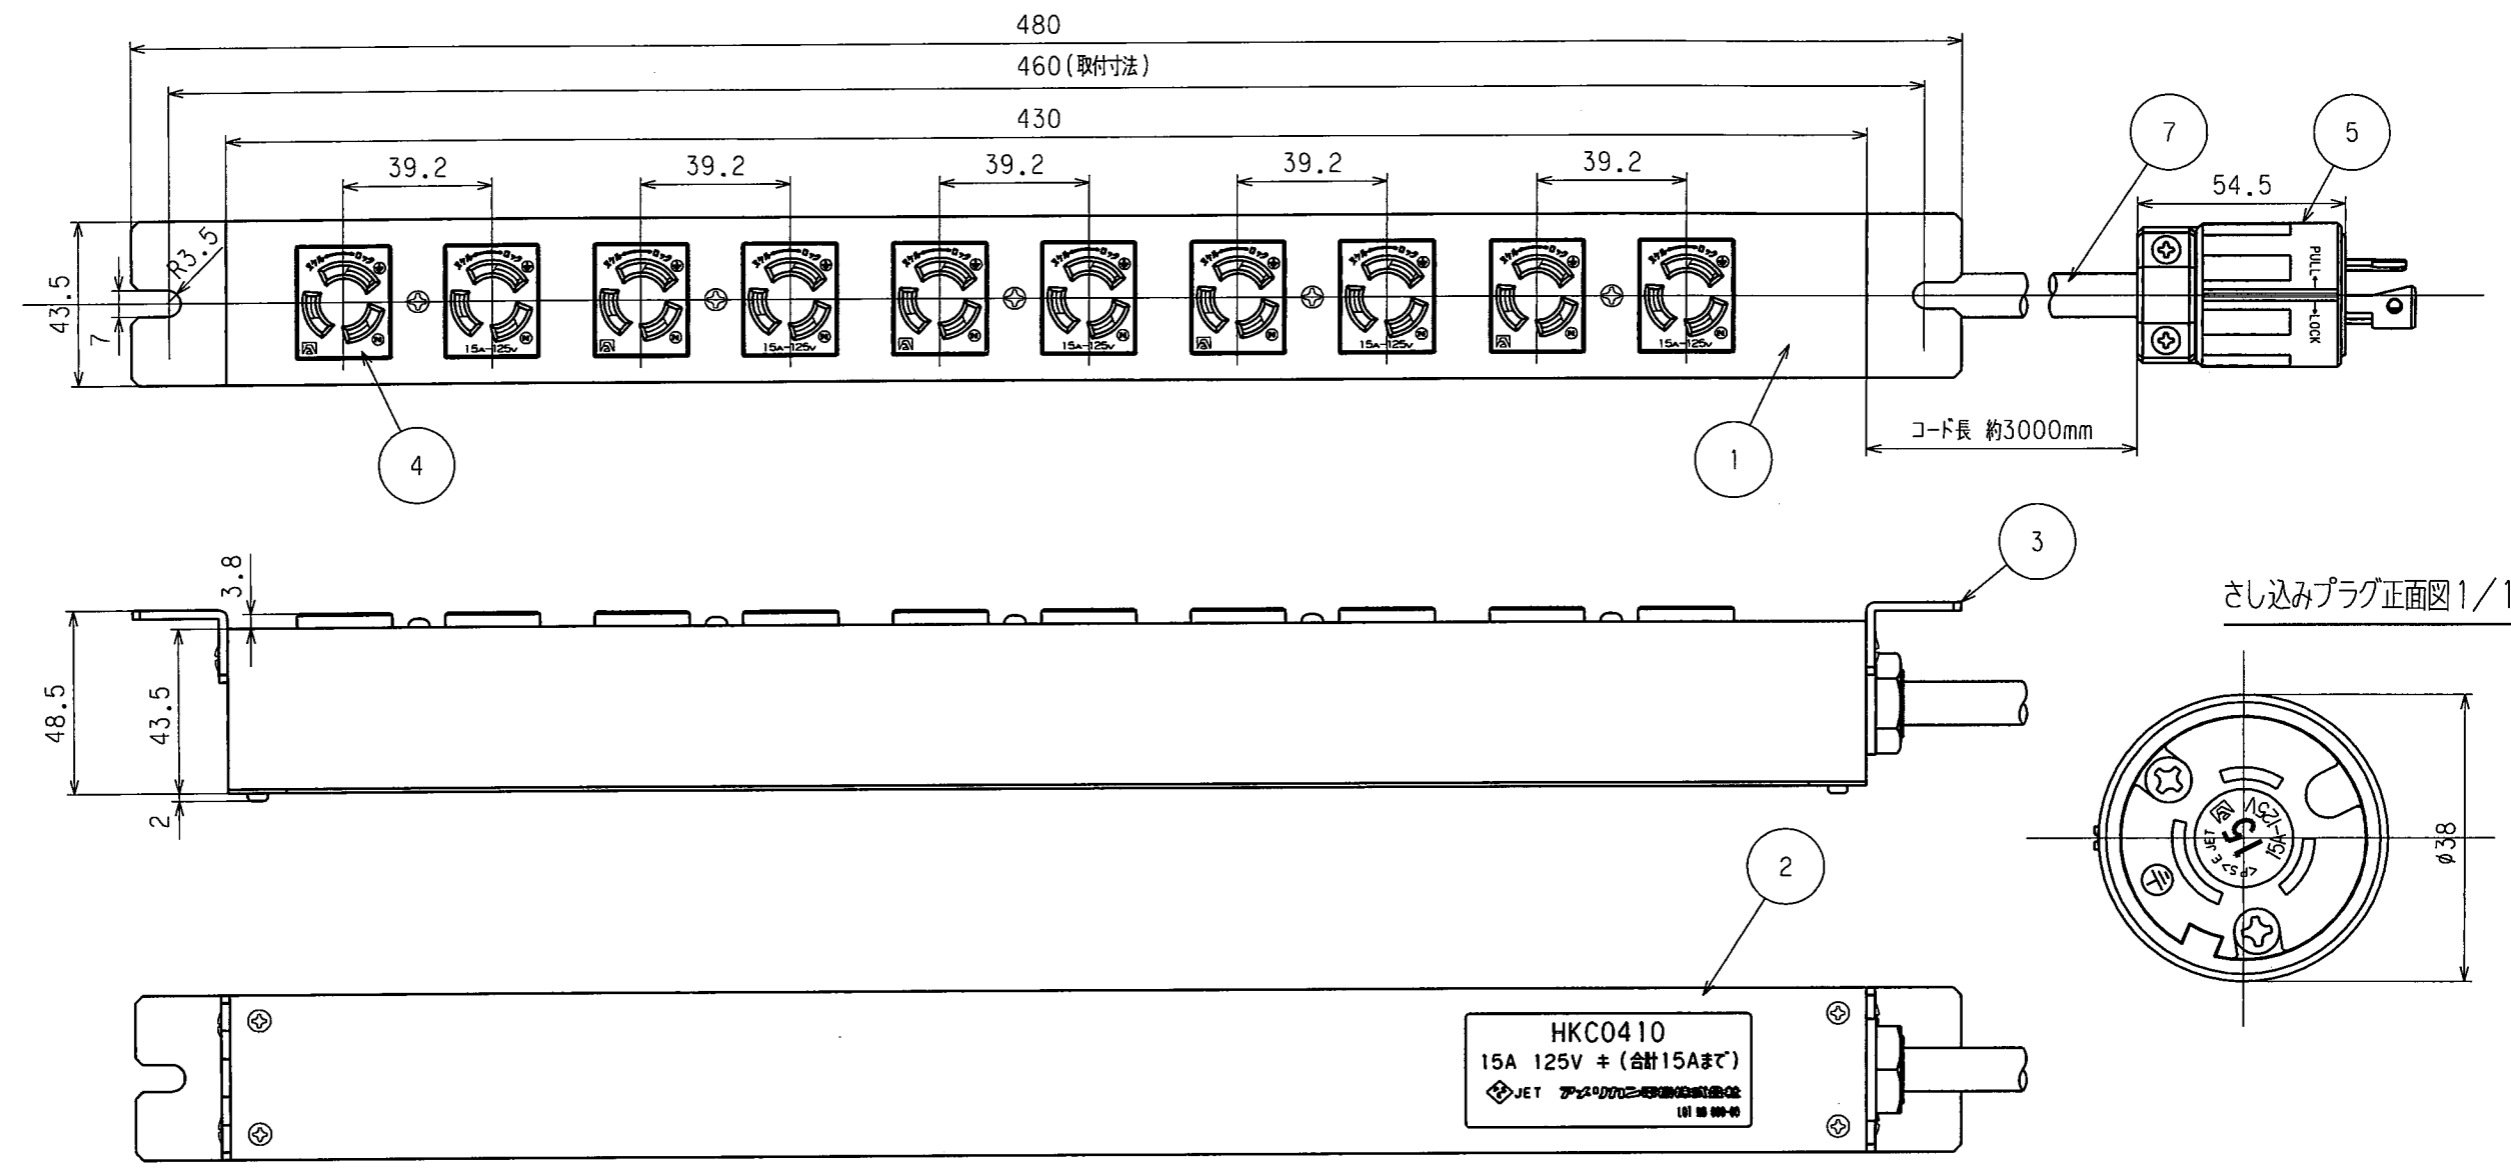

さし込みプラグ正面図 1/1

9	絶縁板	2	PVC
8	緩衝板	1	PE Q25
7	コード	1	ソフトVCT 3C 2mm ²
6	アウトレット連結板	6	銅合金
5	引掛形さし込みプラグ	1	3112N
4	引掛形機軸式機器用アウトレット	5	3117HD
3	ブラケット	2	鋼鉄
2	底板	1	鋼鉄
1	ケース	1	鋼鉄


特定電気用品適合品
 電線接続方式: _____
 適用圧着端子: _____
 適用電線: _____
 適用規格: JISC8303 配線用差込接続器

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	コンセントバー引掛形1Uタイプ
型番	HKC0410

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1/2	第3角法	図番	客53250-1
古徳	本	小池			アメリカン電機株式会社	発行	03年2月27日	
03.2.10	03.2.26	03.2.27	11.2.10					

訂正年月日	内容	担当	訂正年月日	内容	担当
△ 04.12.20	アウトレット連結板仕様変更	本	△ '11.7.26	コンセント端子形状、アース端子形状変更	木村
△ 07.11.14	アウトレット組込部寸法変更	本	△		
△ '11.2.9	アウトレット、アウトレット連結板、ブラケット形状修正	三浦	△		

お客様用図面

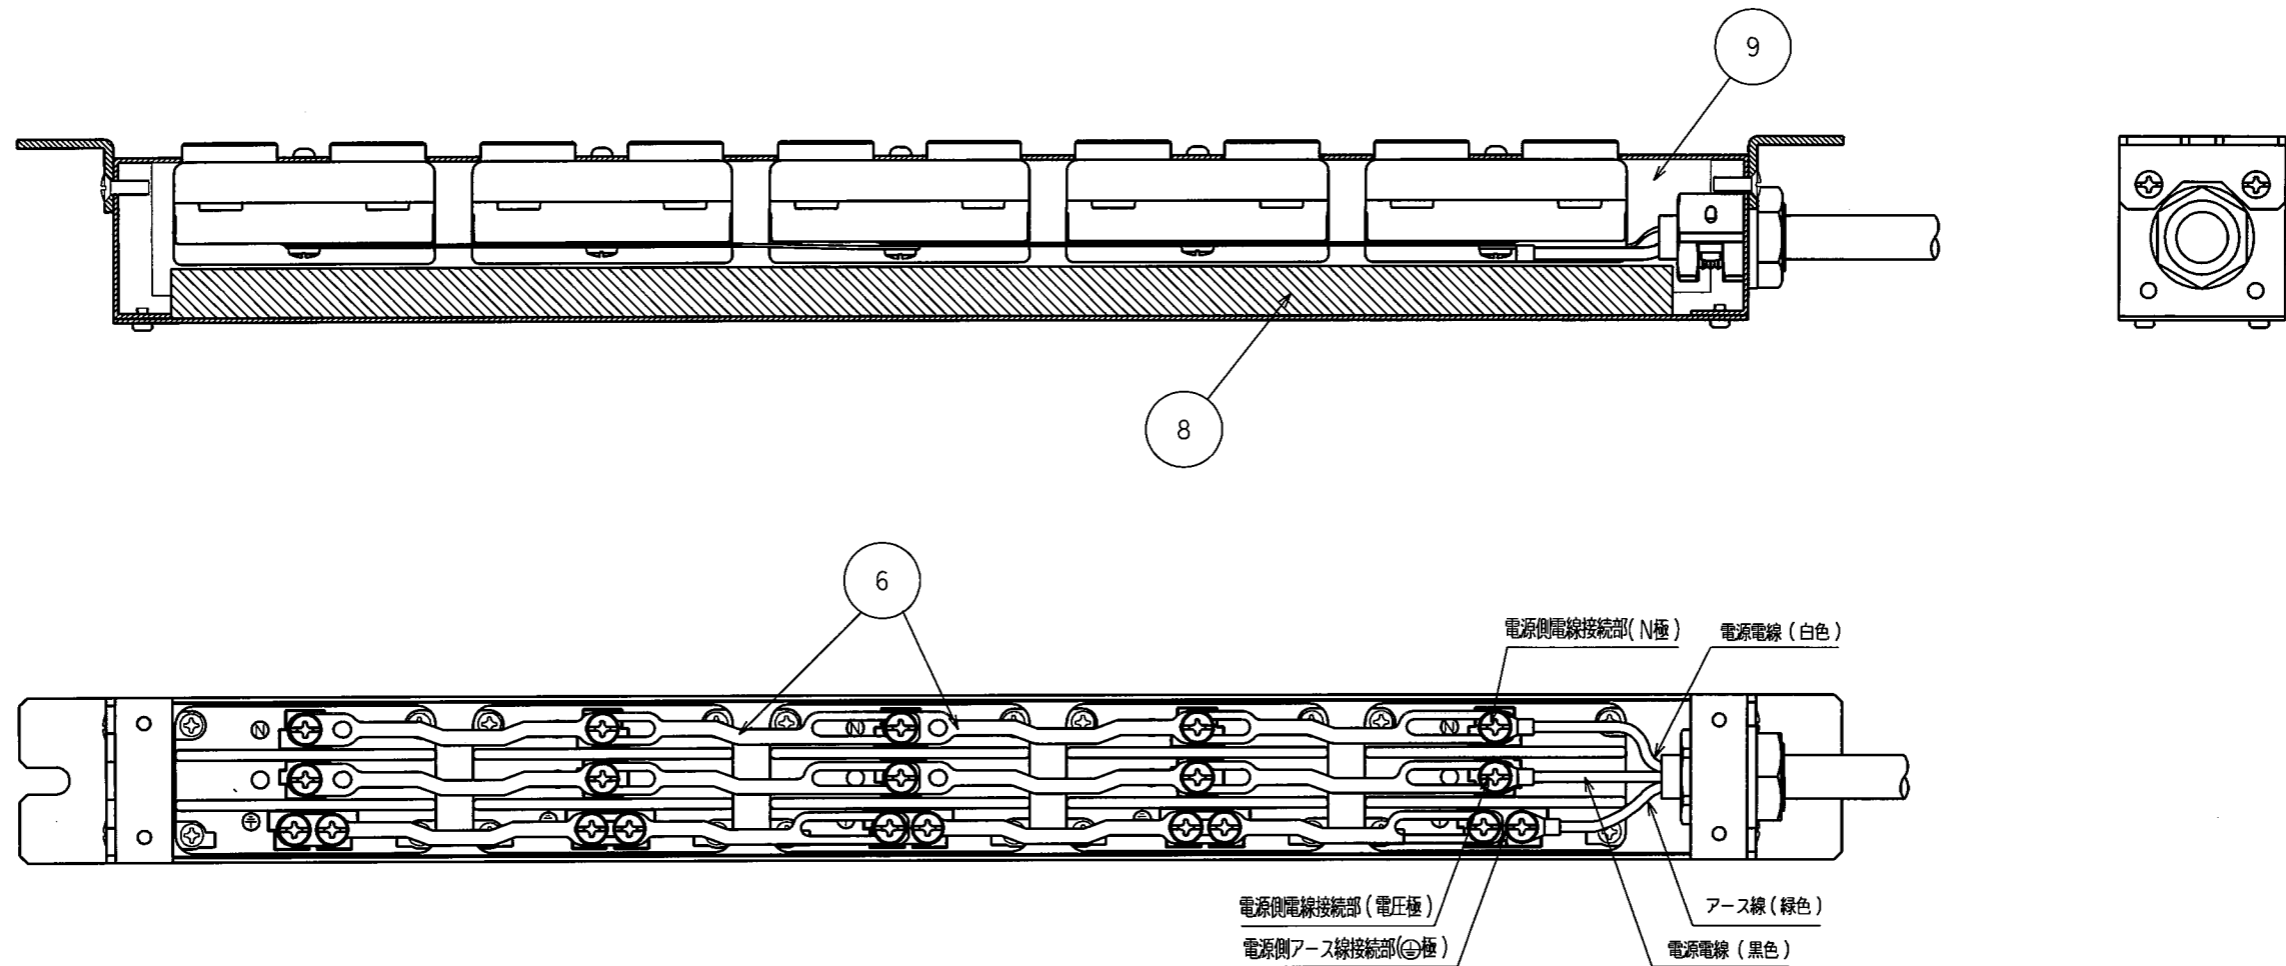

定格	接地形2P 15A 125V
製品名	コンセントバー引掛形1Uタイプ
型番	HKC0410
図番	客53250-2
発行	03年2月27日

部番	部品名	箇数	摘要
製図	検図	承認	変更承認
古徳	本	小池	2/11
03.2.10	03.2.26	03.2.27	11.9.16

