No. 品CR-002- 74R-017

試験成績表

承認	発行	判定
20.1.18 菊池	20.1.18 平岡	合格

サンプル名	HAC9060S-RD,-BL　19インチラックコンセント 200V 20A 6口				
試験日	2016/7/12	温度	24.8℃	湿度	63%

試験項目	試験条件	単位	規格	箇所	結果 1	2	3	4	5
保持力(初期値) JIS C8306 6.		N	7.5 ～ 60	a	32.1	39.1	33.5	32.2	33.6
				b	31.2	42.1	36.2	35.7	33.4
				c	37.1	44.3	36.1	38.2	35.1
				d	39.2	35.6	38.2	40.7	32.8
				e	36.3	37.1	34.3	41.2	31.9
				f	32.5	33.4	33.1	39.2	36.0
保持力(開閉後) JIS C8306 6.		N	7.5 ～ 60	a	39.2	41.0			
				f	37.1	40.2			
刃受部温度上昇(初期) JIS C8306 4.	10A,250V	℃	～ 35	aL	5.9	6.1			
				aR	6.2	5.9			
				fL	6.7	7.2			
				fR	6.3	6.1			
刃受部温度上昇(開閉後) JIS C8306 4.	10A,250V	℃	～ 40	aL	7.1	8.0			
				aR	8.6	8.2			
				fL	8.2	7.1			
				fR	8.1	8.2			
刃受部開閉性能 JIS C8306 10.	10A 250V 5,000回 15A 250V 100回	－	異常が無いこと	a	OK	OK			
				f	OK	OK			
絶縁抵抗(初期) JIS C8306 7.	DC500V	MΩ	100 ～		1000＜	1000＜	1000＜	1000＜	1000＜
絶縁抵抗(開閉後) JIS C8306 7.	DC500V	MΩ	100 ～		1000＜	1000＜			
耐電圧(初期) JIS C8306 8.	AC1500V,1min	－	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
耐電圧(開閉後) JIS C8306 8.	AC1500V,1min	－	異常が無いこと		OK	OK			
耐熱 JIS C8306 14.	80℃,7H	－	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
端子ネジ部強度 JIS C8306 13.1.1(1)(a)	2.0Nm	－	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
接地極部接触抵抗 JIS C8306 5.1		mΩ	～ 50	a	2.8	2.8	3.0	2.4	3.1
				b	3.1	2.9	2.9	2.9	2.8
				c	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9
				d	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9
				e	2.9	3.1	2.9	3.0	3.0
				f	2.7	3.1	2.6	2.9	3.2

差込口および温度上昇測定箇所

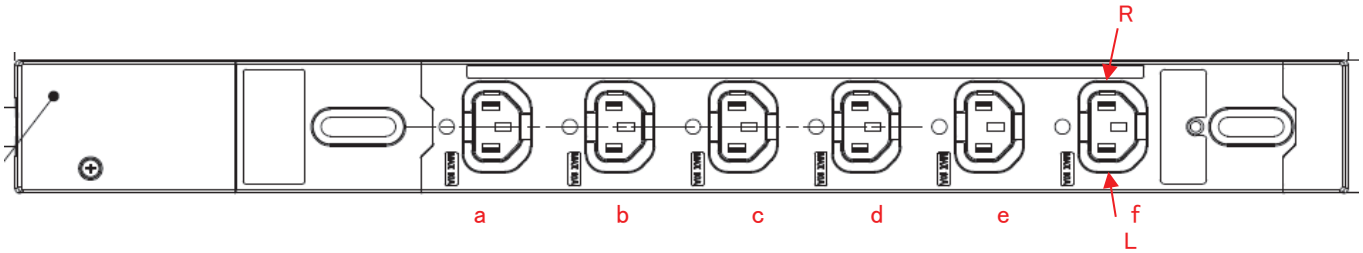

アメリカン電機株式会社